


NAPOJENÍ ROZVODU VODY NA OHŘÍVAČ TUV

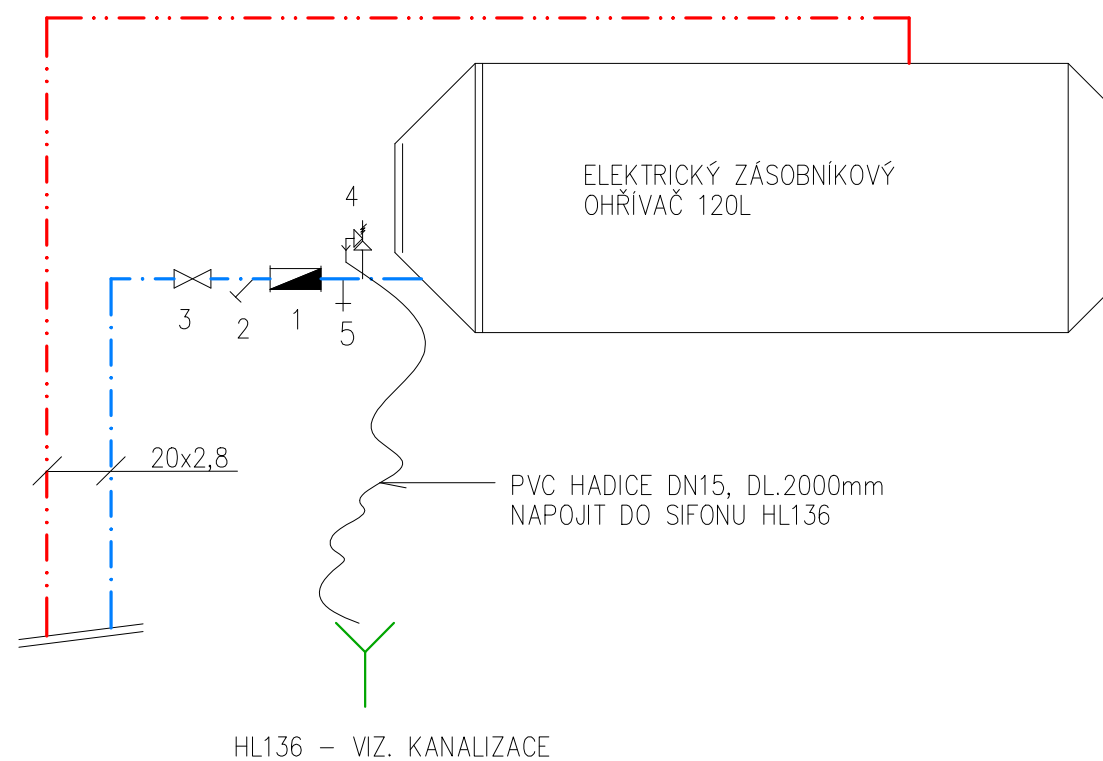

LEGENDA :

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| 1 | ZPĚTNÁ KLAPKA | DN 20 |
| 2 | FILTR | DN 20 |
| 3 | KULOVÝ VENTIL | DN 20 |
| 4 | POJISTNÝ VENTIL | DN 20 |
| 5 | VYPOUŠTĚCÍ VENTIL | DN 15 |

19.02.2013

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTECHNIKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	VOLNÁ M.	ŠLANCAR P.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA - VÍTKOVICE			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ O-VÍTKOVICE				FORMÁT:	4A4
OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č. 1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE NAPOJENÍ ROZVODU VODY NA OHŘÍVAČ TUV				DATUM:	02/2013
				ÚČEL:	PROJEKT PROV.
				Č. ZAKÁZKY:	E-7544/13
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:25	ZT-06