



DETAILY

12/040

ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS							
	b													
	a													
ZODP.PROJEKT.	PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	KONTROLOVAL	VS PROJEKT S.R.O. NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA tel.:59/677 1328,fax.:59/677 1399 mobil : 608/700 781										
ING. SKUPNÍK	STAŇKOVÁ													
														
INVESTOR :	SMO MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE , MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1 ,OSTRAVA						FORMÁT	A4						
STAVBA :	OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34 OPRAVA FASÁDY DOMU A ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN						DATUM	07/2012						
OBSAH :							F. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE DETAILY						STUPEŇ	05
													ZAKÁZKA	12/040
						MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.							
						1: 50	F9							

DETAIL U OKAPU STŘECHY

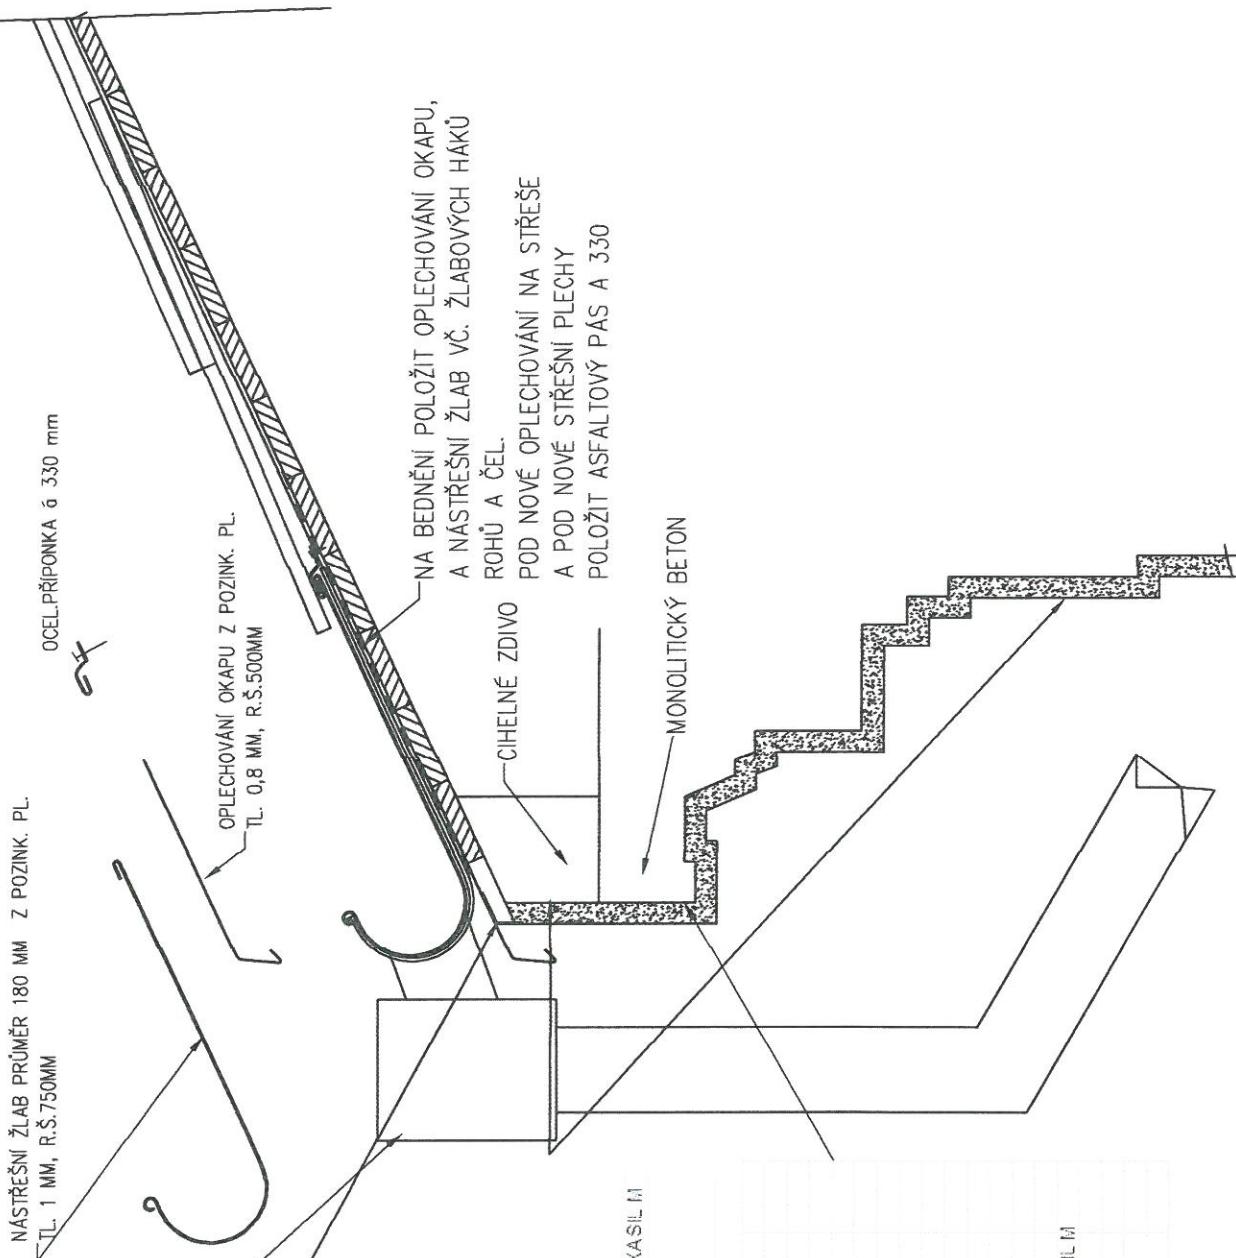

ŽĽABOVÝ KOTLÍK ČTYŘHRANNÝ 150X150MM
S NAPOJENÍM NA NÁSTŘEŠNÍ ŽĽAB A NA SVOD,
Z POZINK. PLECHU TL. 0,8MM

ROHOVÝ PROFIL LPE PLAST
Č. 142.200

FASÁDNÍ OMITKA

Stávající vylutou a nesoudržnou omítku oklepat -100%
Omyt vodou s použitím saponátu tlakem 200 barů
Doplnit chybějící cihelné zdivo CP10 na tl. vč. 2.5M/2Pa
Aplikovat cementový podhloh
Následně nanést vápenocementovou omítku
s přidáním polypropylenových vláken FIBREXCRETE
a štukovou omítku
Výzrálou omítku opatřit 1x silikátovým modifikovaným penetrateřem SCH 04 FIXASIL M
a následně 2x silikátovou fasádní barvou SCH 32 COLORASIL
bílou nebo probarvenou

OPRAVA RIMSŮ

Stávající vylutou a nesoudržnou omítku oklepat
Narušený beton z čela, podhledu a boků
oklepat a uvolněné části betonu odstranit
a mechanicky očistit bet. výztuž napadenou korozi až na zdravý kov
Omyt vodou s použitím saponátu tlakem 200 barů
Na očištěné části betonu a výztuž provést nástřik penetračním nátěrem
PENECCO EXTRA SCH 02 0010 2 nátěry
Oblouženou výztuž i okolní beton. Plochu opatřit adhezním mláskem
Původní zkarbovaný beton nahradit reprofilační maltou hrubou
Aplikovat cementový podhloh
Následně nanést vápenocementovou omítku
s přidáním polypropylenových vláken FIBREXCRETE
a štukovou omítku
Výzrálou omítku opatřit 1x silikátovým modifikovaným penetrateřem SCH 04 FIXASIL M
a následně 2x silikátovou fasádní barvou SCH 32 COLORASIL
bílou nebo probarvenou

ROHOVÝ PROFIL LPE PLAST
 Č.142.200
 OPLECHOVÁNÍ OKAPU Z POZINK. PL.
 TL. 0,8 MM, R.Š.330MM
 OCEL.PŘÍPONKA ø 330 mm

FASÁDNÍ POLYSTYREN VE SPÁDU
 PŘÍLEPENÝ LEPIIDLEM

PLASTOVÉ OKNO
 PUR PĚNA A
 LAMINOVANÝ PARAPET

PŘED OKLEPÁNÍM ŠTUKATURNÝCH OZDOB NA FASÁDĚ
 PROVÉST ODLITKY PODLE,
 KTERÝCH BUDOU PROVEDENY NOVÉ ZDOBÍČÍ PRVKY.

STÁVAJÍCÍ VYDUTOU A NESOUDRŽNOU OMÍTKU OKLEPAT -100%,
 OMÝT VODOU S POUŽITÍM SAPONÁTU TLAKEM 200 BARŮ ,
 DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO CP10 NA MVC 2,5MPA,
 NÁSLEDNĚ APLIKOVAT CEMENTOVÝ PODHOZ,
 JÁDROVOU OMÍTKU VÁPENOCEMENTOVOU
 S PŘIDÁNÍM POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN FIBREXCRETE
 A ŠTUKOVOU OMÍTKU ,
 VYZRÁLOU OMÍTKU OPATŘIT
 1X SILIKÁTOVÝM MODIFIKOVANÝM PENETRÁTOREM SCH 04 FIXASIL M
 A NÁSLEDNĚ 2X SILIKÁTOVOU FASÁDNÍ BARVOU
 PROBARVENOU NEBO BÍLOU SCH 32 COLORSIL

STÁVAJÍCÍ VYDUTOU A NESOUDRŽNOU OMÍTKU OKLEPAT -100%,
 OMÝT VODOU S POUŽITÍM SAPONÁTU TLAKEM 200 BARŮ ,
 DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO CP10 NA MVC 2,5MPA
 SANAČNÍ PODHOZ SAS
 SANAČNÍ OMÍTKA HRUBÁ SAP
 S PŘIDÁNÍM POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN FIBREXCRETE
 ROH S PVC HRANOU LIKOV Č. 314.250
 SANAČNÍ OMÍTKA -ŠTUK SOP
 VYZRÁLOU OMÍTKU OPATŘIT
 1X SILIKÁTOVÝM MODIFIKOVANÝM PENETRÁTOREM SCH 04 FIXASIL M
 A NÁSLEDNĚ 2X SILIKÁTOVOU FASÁDNÍ BARVOU
 PROBARVENOU SCH 32 COLORSIL
 NÁTĚR ANTIGRAFITI

DETAIL - SOKL A OKNO , SVISLÝ ŘEZ

SOKL Z FASÁDNÍCH PÁSKŮ
 NOVABRIK, V=200MM
 PŘÍŠROBOVANÉ
 NA DŘEVĚNÉ LIŠTĚ 30/50MM
 UCHYCENÉ VRUTY S PE HMOŽDINKAMI
 DO CIHELNÉHO ZDIVA,
 (ZDIVO SOKLU PRO PÁSKY ZASEKAT DO HL. 100MM)

ŘÍMSA ŠTÍPANÁ
 CIHLA ŠTÍPANÁ
 ZAKLÁDACÍ LIŠTA
 1x NOPOVÁ FOLIE TL. 8mm

CHODNÍK PODSYP SOKLU DRCENÝM KAMENIVEM

