


# Elektroměrový rozváděč RE2,RE3,RE4

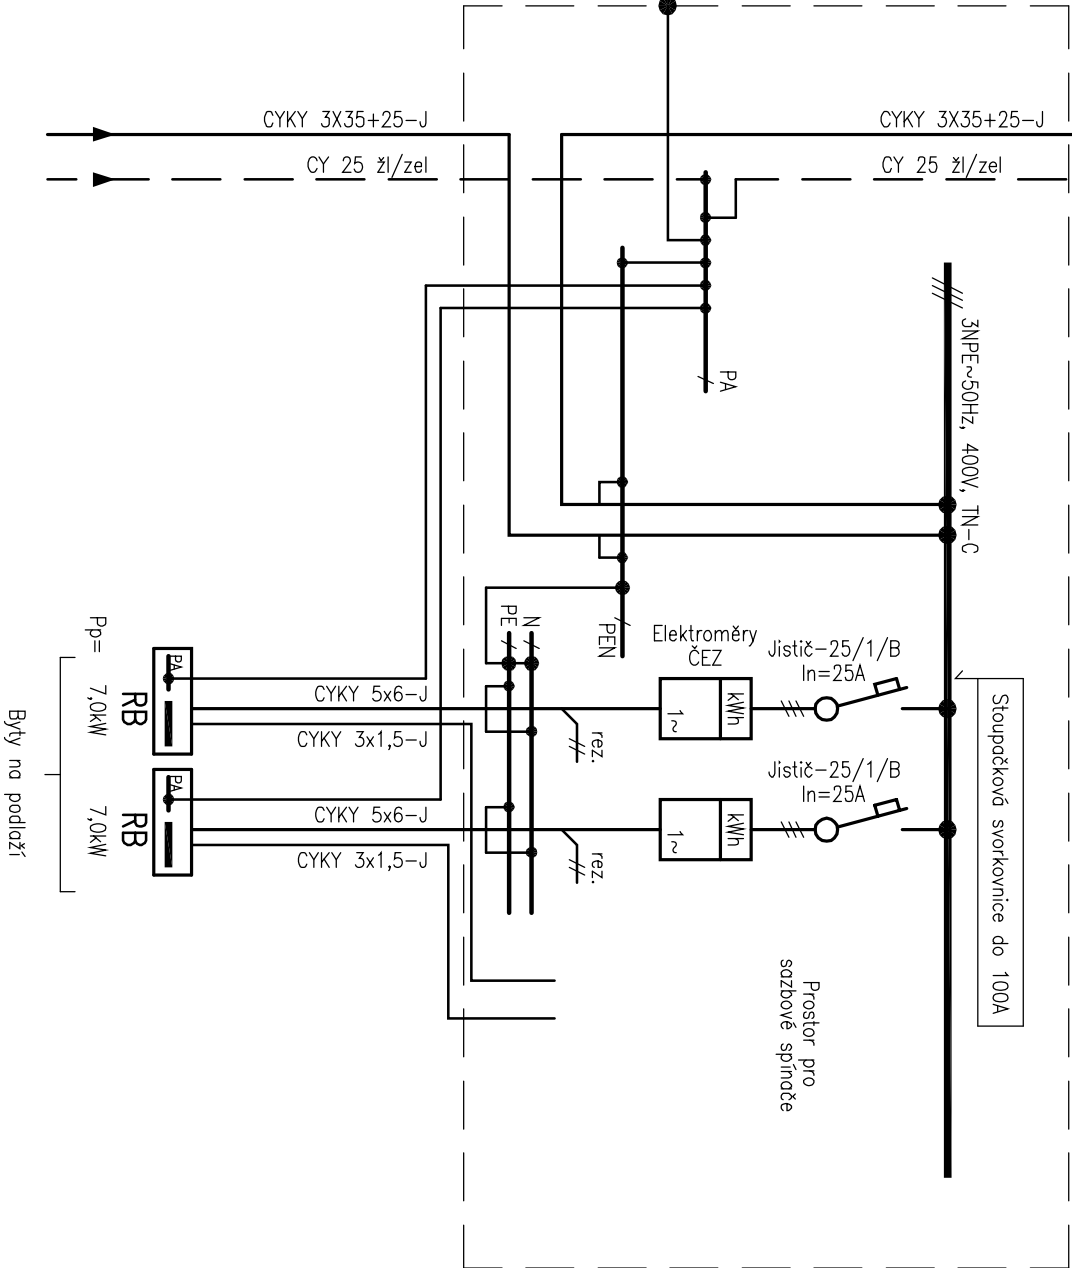

## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.


Rozváděč je oceloplechový pro zapuštění do stávající stoupačky (náhrada stávajícího rozváděče). Vedle rozváděče budou vedeny stoupačky el. rozvodů hlavního domovního vedení a společné spotřeby domu.

Min. krytí rozváděče je IP40/IP20. Rozváděč musí být proveden dle zásad ČEZ (všechny prostory pro žf. elektroměry, montážní kříže pro upevnění elektroměrů, plombování elektroměrů a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozváděči).

Minimální montážní prostor pro třířákový elektroměr je: š=200, v=400, hl=160 mm.







## Rozmístění přístrojů

## Pohled na rozváděč



## Požární odolnost rozváděče EI 15 Sm DP1

Rozváděč je nutno provést kouřotěsný se zaručenou požární odolností 15 min.

Změna									
Popis změny									
Datum									
Vyracoval									
Schválil									
HIP									
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391831, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.									
Vyracoval:	Jarmila Mazurková		Č. zakázky:	46 161	Měřtko:				
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník		Supeln:	DPS	--				
HIP:	Ing. David Faldyna		F A4:	2					
Datum:	04/2017	Kótováno v:	mm						
Stavebník:	Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79 Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O-Vítkovice								
Část:	D.1.4.4- Silnoproudá elektrotechnika								
Objekt:	SO 01								
Název:	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE2, RE3, RE4								
<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 720</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div></div> <div>REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHSAS</div>									
Seznam příloh: PRO-9936									
Č. výkresu: PRO-9936-D.1.4.4-10									
Rev.									