


Rozváděč společné spotřeby RSS

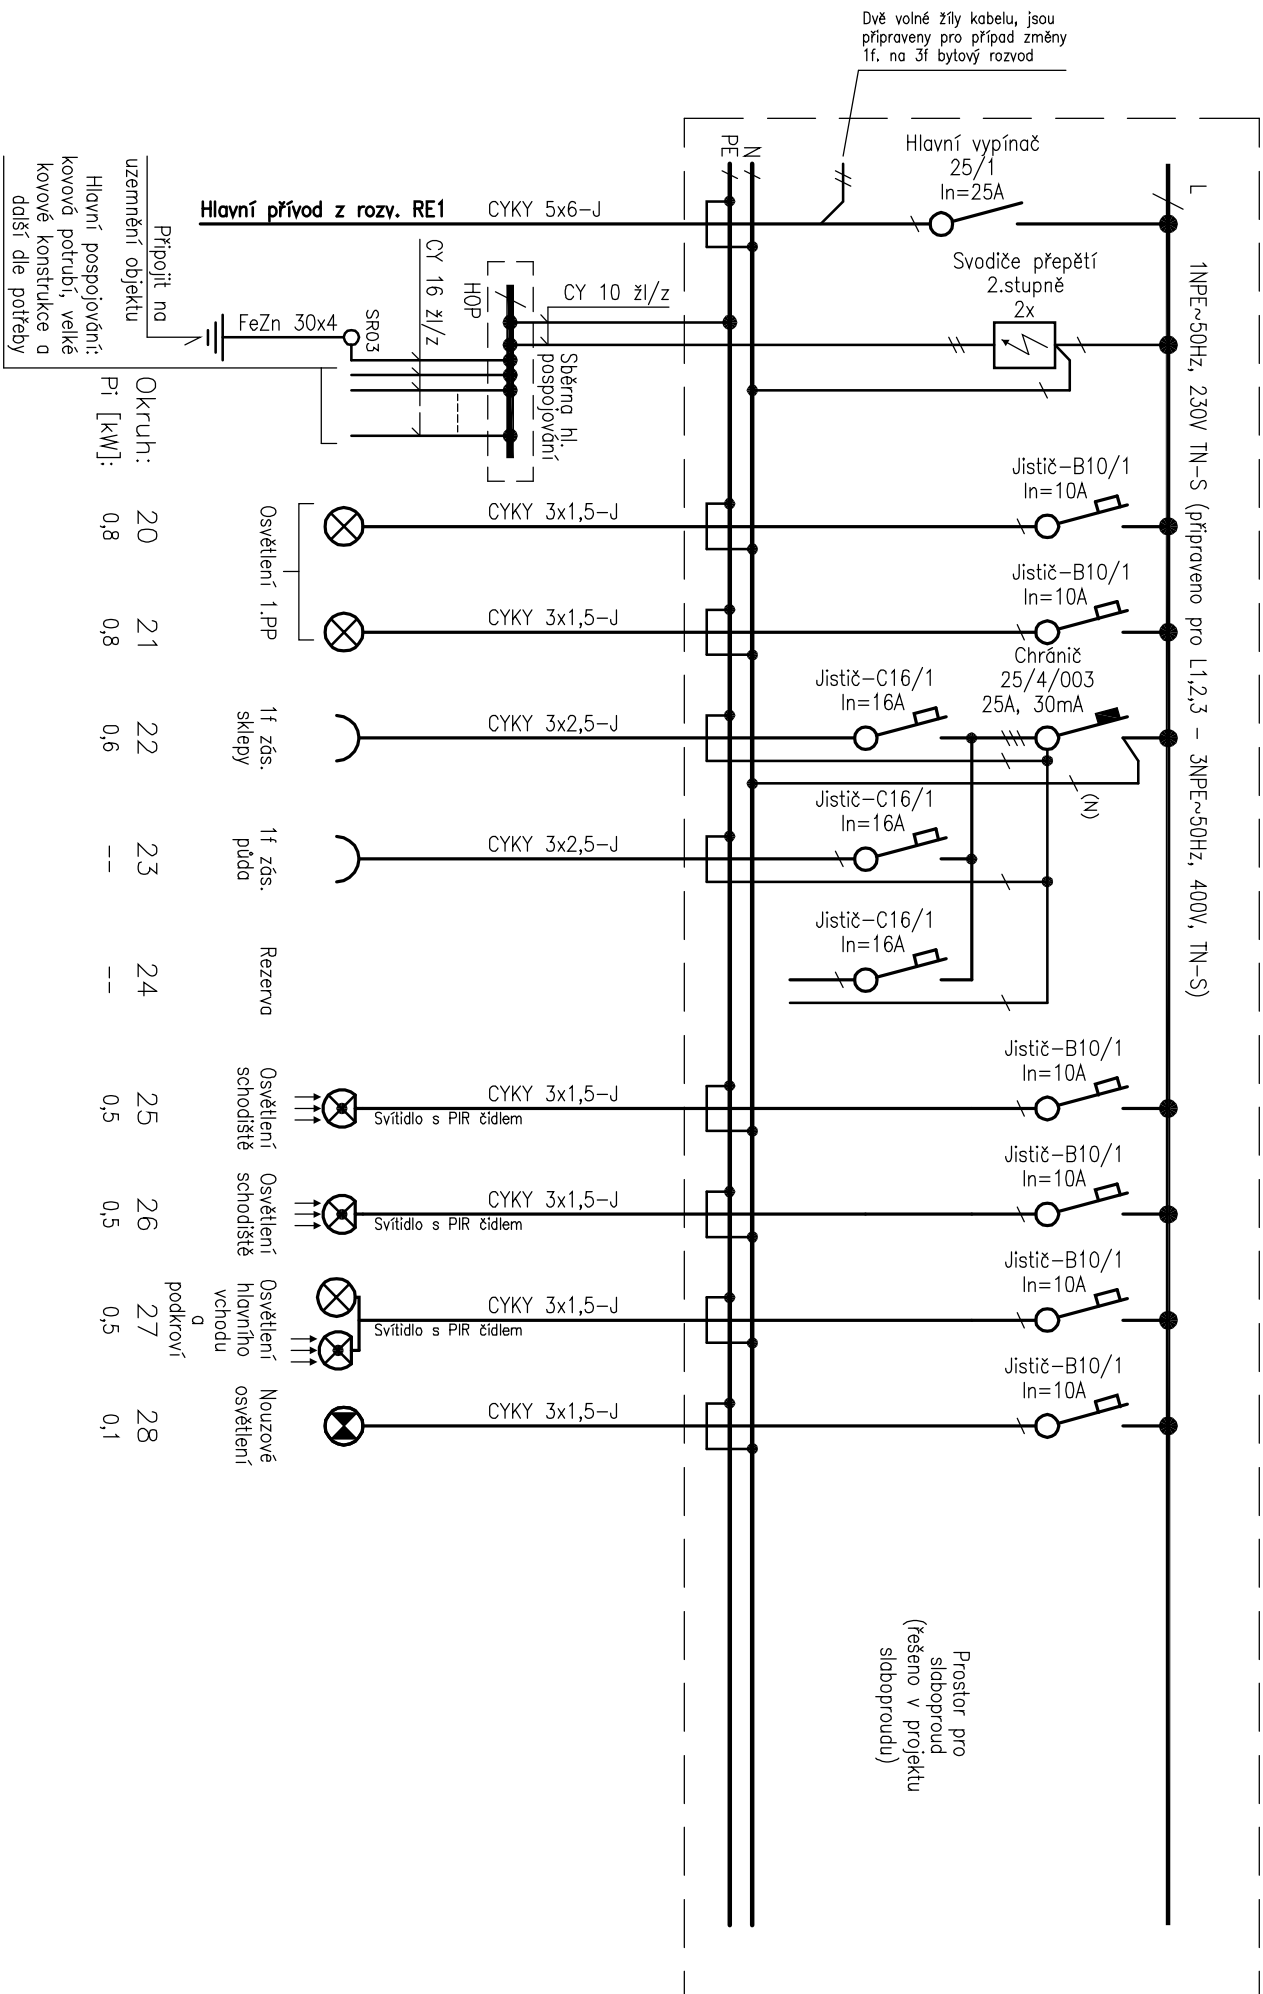

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S, avšak bude při realizaci projektu provozován pouze jednofázově, tedy pro napětí 1NPE~50Hz, 230V, TN-S. Propojovací sílová lišta (tzv. hřeben) pro propojení přístrojů L může být jednofázová s tím, že ji lze v budoucnou vyměnit za trojfázovou L1,2,3.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro zásuvkový okruh.




Rozměry: š=590, v=770, hl=140mm. Min. krytí IP40.

- Instaiovany příkon : $P_i = 4,0 \text{ kW}$
- Soudobost : $\beta = 0,8$
- Soudobý příkon : $P_v = 3,2 \text{ kW}$

Změna				
Popsis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DÍŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRÁŽE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽÍTÍ PODLEHA PÍSEMNÉMU SOUHLASU A STANOVENÍM PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Jarmila Mazurková	Č. zakázky:	46 161	Měřtko: --
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DPS	
HIP:	Ing. David Foldyna	F. A4:	2	
Datum:	04/2017	Kódováno v:	mm	

Stavebník:	Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79	Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz
Stavba :	Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štamberbská 2B , O-Vítkovice	
Část :	D.1.4.4- Slinoproudá elektrotechnika	
Objekt :	SO 01	
Název:		Seznam příloh: PRO-9936
  		
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 <small>MANAGEMENT SYSTEMS</small> <small>ENVIRONMENTAL MGMT</small> <small>HEALTH & SAFETY</small>		

ROZVADĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY RSS

<p>ROZVADĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY RSS</p>	<p>Č. výkresu: PRO-9936-D.1.4.4-13</p>	<p>Rev.</p>
--	---	-------------