


ROZVÁDĚČ "RE"  
NIKA: 810x1195x250

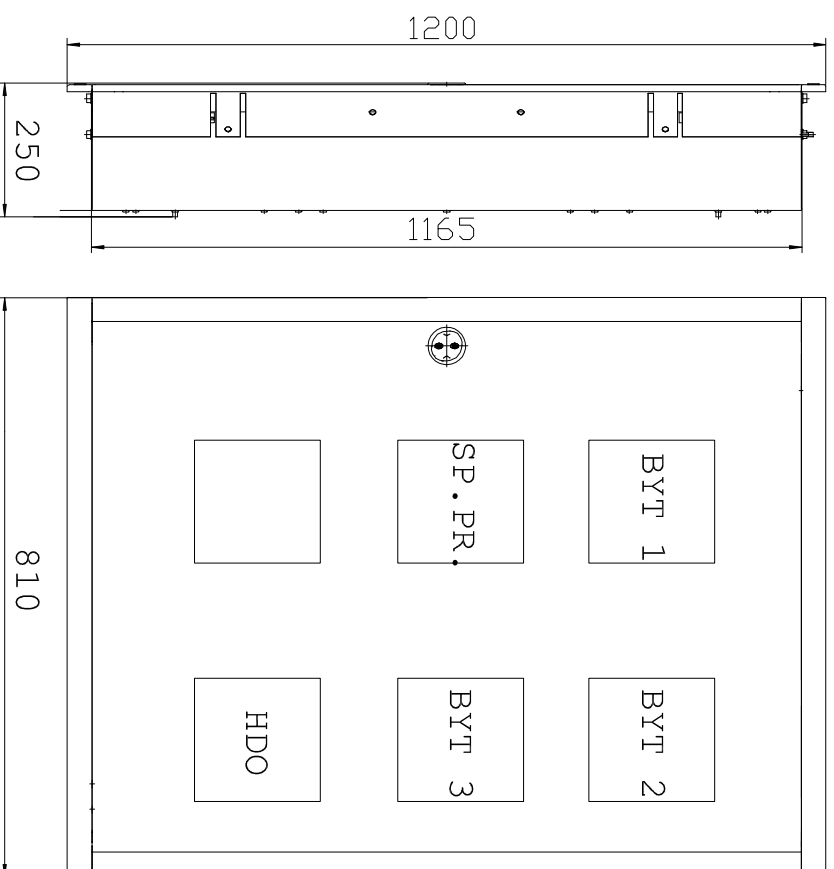

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava: 3PEN, 50Hz, 230V, TN-C-S.  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2: automatickým odpojením od zdroje rozšířeně o ochranné pospojování a uzemnění.  
Stávající rozváděč bude demontován a nahrazen nově navrženým RE.

NÁZEV AKCE :	OPRAVA BYTU Č.3 NA ULICI RUDNÁ 44 V OSTRAVĚ - VÍTKOVICÍCH		
	OBJEKT :	SO 01	
ČÁST :	D.1.4.G. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH :	1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Kania	VYPRACOVAL	Jiří Závěský
		KONTROLOVAL	Jiří Závěský
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : VÍTKOVCE 714071, P.Č. 243/15			
MÍSTO STAVBY : Ulice Rudná 56, Ostrava, Vítkovice			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : IČ 00945451 Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79			
ARCHIV	STUPEN	DPS	PARÉ
DATUM		červenec 2013	
Č. ZAKÁZKY		PPS- 30/13	
MĚŘITKO		-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS- 30/13-D.1.4.G	Č.V. 05